

Nota:
Consulteu memòria explicativa

Cartografia:
Font: Ajuntament de Mollet del Vallès
Data: Juliol 2011


Distribució de Minuta:




Zonificació acústica:
Annex A. Reglament 176/2009

Valors límit d'immissió en ambient exterior, en dB(A)

Zona	Valors objectiu (Annex A Reglament)		
	Dia	Vespre	Nit
A2	60	60	50
A3	62	62	52
A4	65	65	55
B1	65	65	55
B2	70	70	60
B3	65	65	55
C1	73	73	63
C2	75	75	65
ZS	-	-	-



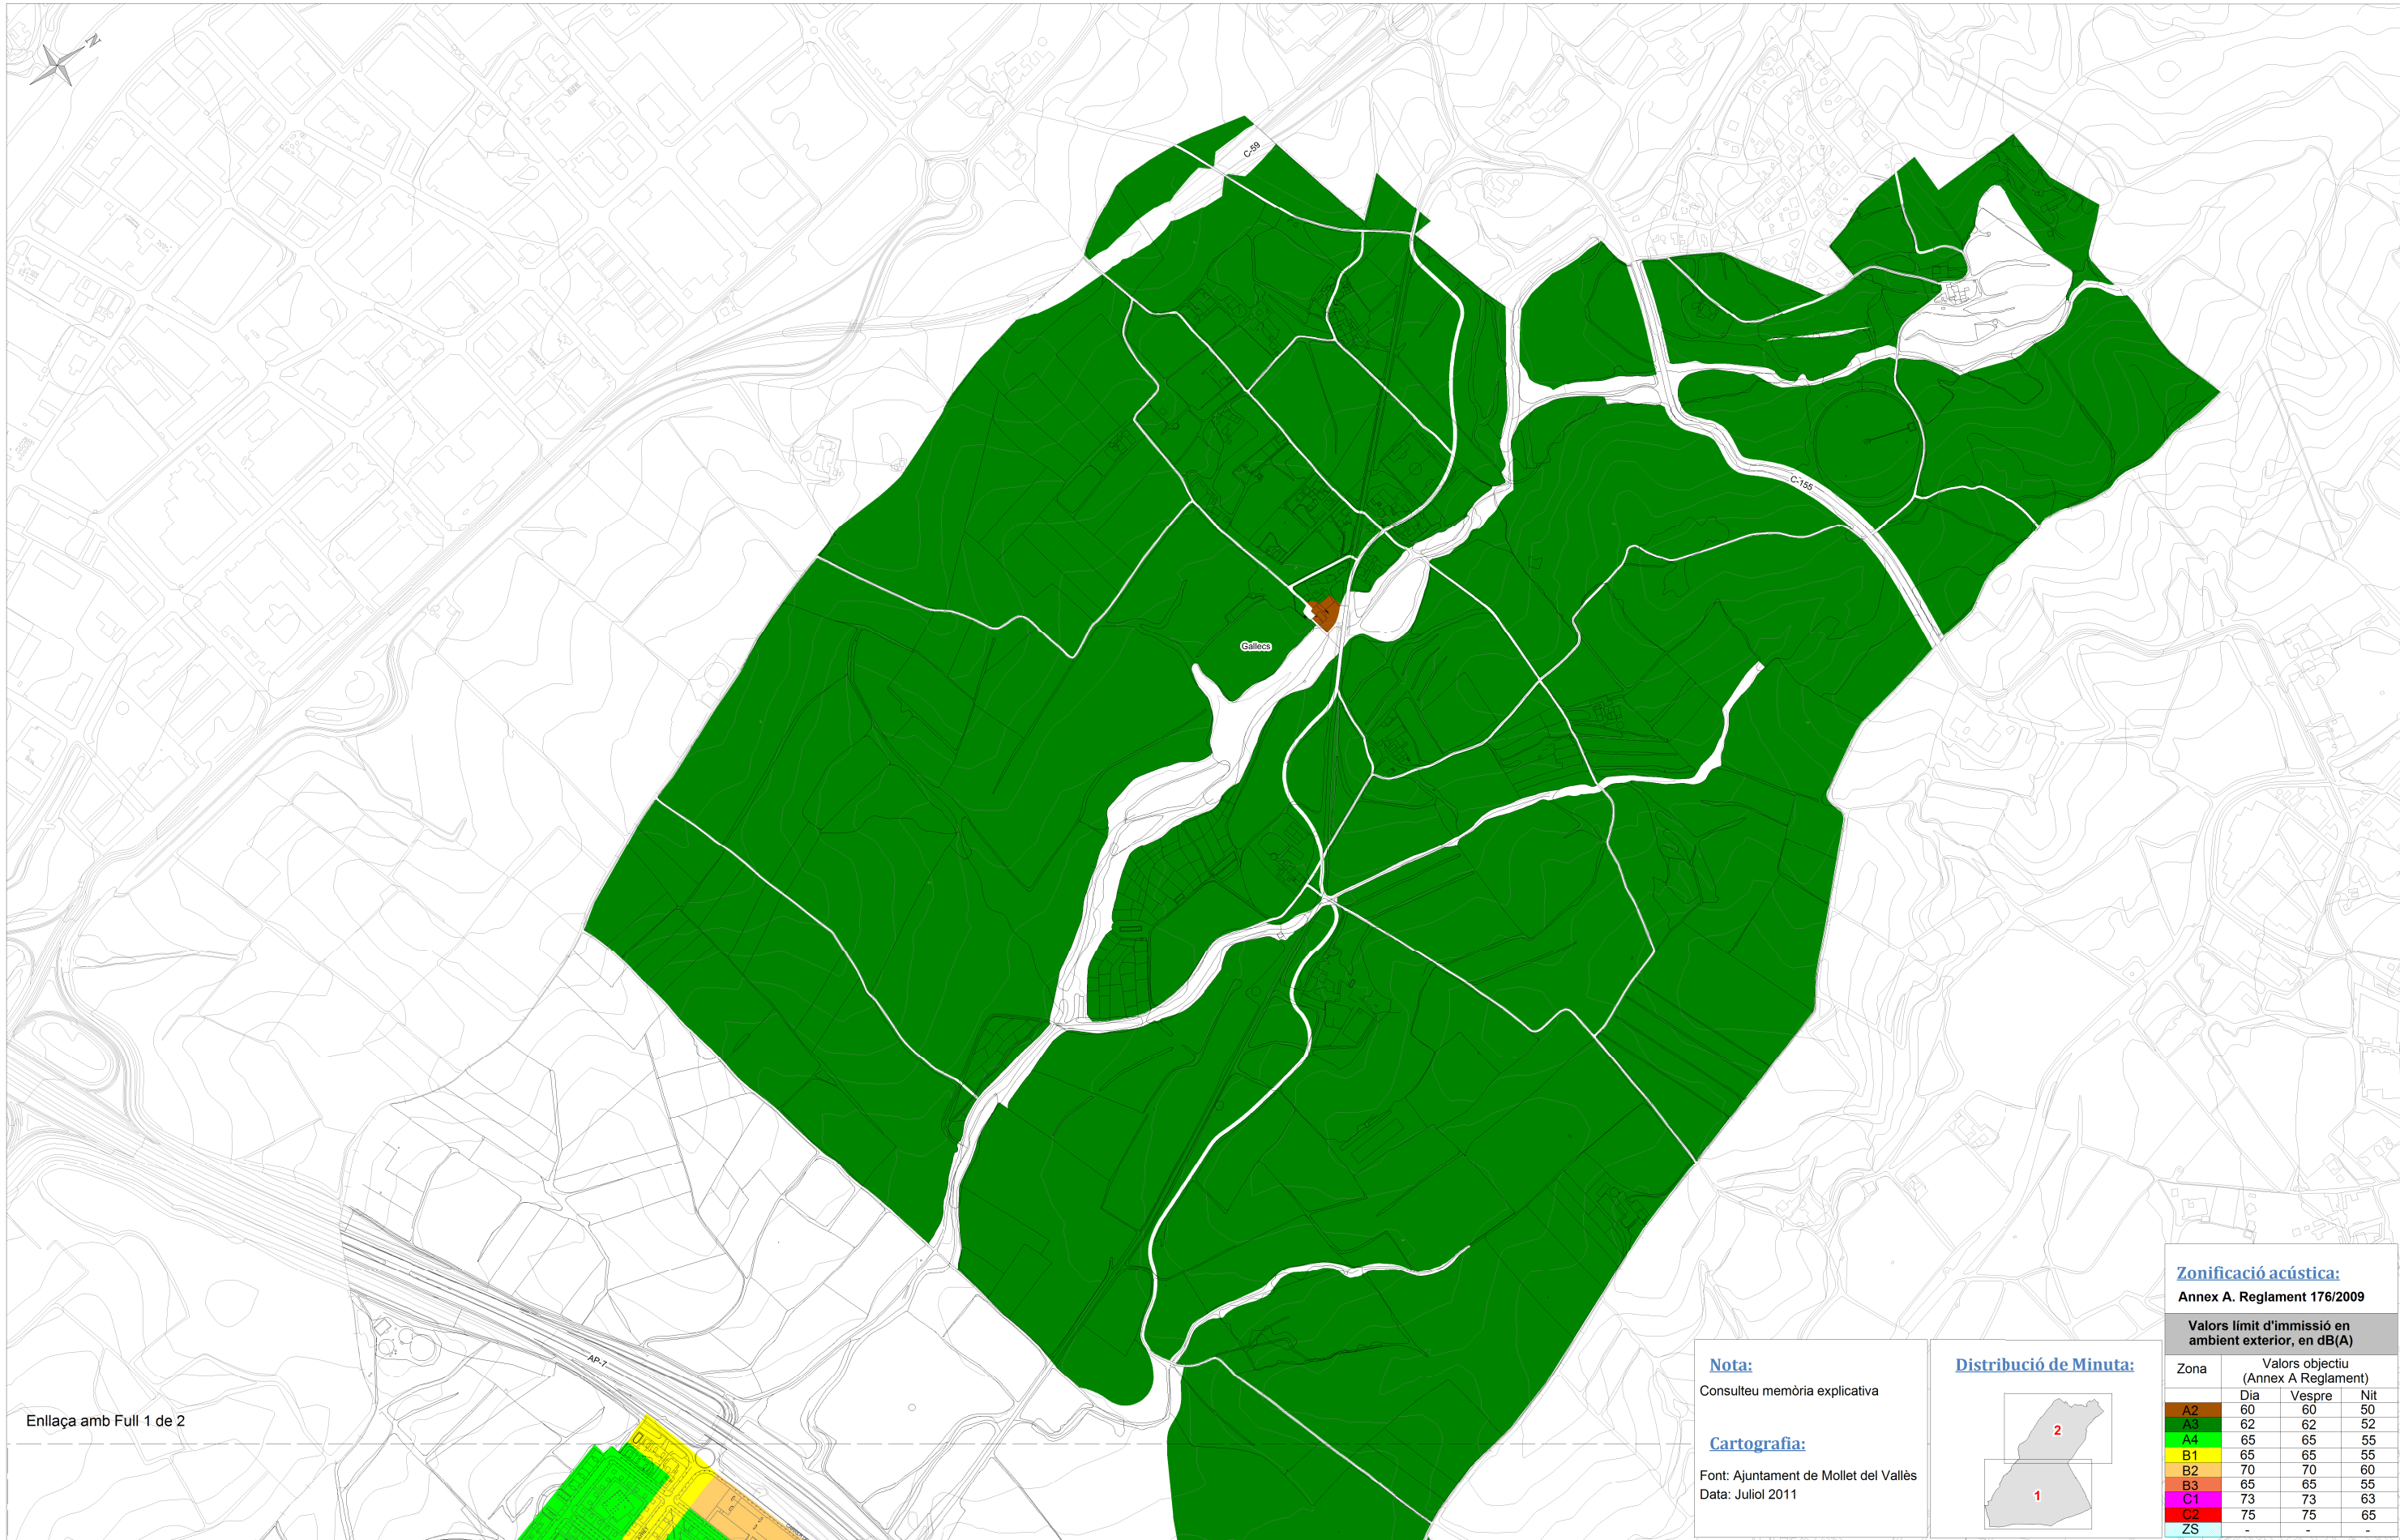

Enllaça amb Full 1 de 2

Nota:
Consulteu memòria explicativa

Cartografia:
Font: Ajuntament de Mollet del Vallès
Data: Juliol 2011

Distribució de Minuta:



Zonificació acústica:
Annex A. Reglament 176/2009

Valors límit d'immissió en ambient exterior, en dB(A)

Zona	Valors objectiu (Annex A Reglament)		
	Dia	Vespre	Nit
A2	60	60	50
A3	62	62	52
A4	65	65	55
B1	65	65	55
B2	70	70	60
B3	65	65	55
C1	73	73	63
C2	75	75	65
ZS	-	-	-



CONSULTOR: AXI MA CONSULTORIA ACÚSTICA

TÍTOL DEL PROJECTE:
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE MOLLET DEL VALLÈS

CLAU:
IT-100913

ESCALES:
1/10.000 en A3

NOM DEL PLÀNOL:
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

DATA:
JULIOL 2011

PLÀNOL NÚM:
11

NOM FITXER:
PLÀNOL11.WOR

FULL 2 DE 2